

**Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - SA****Filiala a CNTEE Transelectrica SA**

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J2001008613409; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2001008613409

CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondență: : Punct de lucru - București, B-dul. Gheorghe Sincal nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,

Tel.: +40 21 305.44.02; Fax: +40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro, email: office@smart-sa.ro**Sucursala Pitești**

Pitești, str. Frații Golești nr. 25B; Cod poștal: RO - 110174; CUI:14444771

Tel: 0348457140 Fax: Tel: 0348457140 e-mail: oficial@smartpit.ro

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J2002000107039; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2002000107039

Nr. înreg. 444 din data de ... 26.01.2026

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” S.A. – Sucursala Pitești
Telefon/Fax:	0348 457 140 / 0348 457 141
Nr. pagini:	3

**ANUNȚ DE INTENȚIE PRIVIND ACHIZIȚIA DE
Serviciul de reconfigurare echipament D25 aferent PDB 220 kV stația Bradu
(rescriere soft și reconfigurare)**


Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" S.A. - Sucursala Pitești, având ca obiect de activitate mentenanța rețelei electrice de transport, organizează o consultare a pieței, în vederea pregătirii achiziției de servicii, conform listei de mai jos:

Nr. Ctr.	Denumire produs/serviciu/lucrare	UM	Cantitate
1	Serviciul de reconfigurare echipament D25 aferent PDB 220 kV stația Bradu (rescriere soft și reconfigurare)	buc	1


În acest context invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț în conformitate cu cele menționate mai sus și cu următoarele condiții:

1. Modalitatea și termenul de plată: se va specifica de furnizor
2. Sursă finanțare: proprie
3. Valabilitate ofertă: se va specifica de furnizor (minim 30 zile)
4. Ofertele vor fi exprimate în lei, fără TVA
5. Transport la beneficiar
6. Informații suplimentare tehnice pot fi obținute de la Baltic Ștefan, telefon 0745 341 205

Ofertele se vor depune la adresa de e-mail emilia@smartpit.ro, până la data de 30.01.2026, ora 10:00.

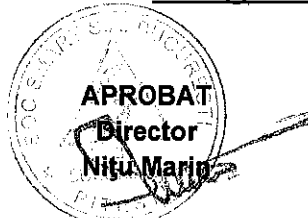

Avizat	Avizat	Întocmit
Director Mentenanță Pană Marian	Șef S.F.C.P. Gabriela Baltic	Șef S.C.A.A. Rădulescu-Emilia



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist



DM → ST
CM Bradu
SCAA

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA – Sucursala Teritorială de Transport Pitești
Sediul Social: Municipiul Pitești, Bd. Frații Golești nr. 255, Județul Argeș;
Număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J3/901/2023,
Cod Unic de înregistrare 47894160;
Telefon: +4024 860 72 00, Fax: + 4024 660 7209

N.R. 8.385/04.09.2025

Către
SC SMART SA – Sucursala Pitești

Spre știință
**CE Bradu
CTSI**

SOC. SMART SA
Sucursala Pitești
NR. Intrare/Iesire 5160
Ziua 04 Luni 09 An: 2025

Referitor la: remediere neconformitate în sistemul SCADA din stația Bradu - convertor protocol de comunicare tip D25 la PDB 220kV

În sistemul SCADA din stația 400/220/110/20kV Bradu s-a înregistrat întreruperea comunicației la PDB 220kV și neconformitate la convertorul protocol de comunicație tip D25, conform referatului anexat.

La verificările efectuate de către specialiștii CTSI, au fost constatate următoarele neconformități:

- Epuizarea bateriilor echipamentului D25,
- Pierderea configurației/ setărilor la echipamentul D25.

În acest sens, vă rugăm să asigurați remedierea neconformităților prin înlocuirea bateriilor de alimentare și reconfigurarea echipamentului D25.

Operația complexă de reconfigurare a echipamentului D25, respectiv de rescriere a acestuia, se va efectua cu asistență tehnică a furnizorul de echipament și sistem SCADA, respectiv SC DACOM IMPEX SRL.

Pentru prevenirea unor incidente similare, cu ocazia lucrărilor de mentenanță preventivă la sistemul SCADA din stația BRADU se vor înlocui eşalonat bateriile de alimentare de la echipamentele D25, care au o vechime de peste 7 ani.


Astfel, în anul 2025 se vor înlocui bateriile de alimentare de la 6 echipamente tip D25 (PDB 400kV, PDB 110kV, Sic.c. și Sic.a.)

Având în vedere importanța instalației PDB 220kV, indisponibilă în acest moment, vă rugăm să interveniți în regim de **prevenire avarie**.

Contractantul va asigura achiziția oricăror lucrări/ produse/ servicii prin procedură concurențială (art 11.26 din contractul C562/2024), fiind responsabil pentru achiziție și pentru practicarea, pe toată perioada contractului, a unor prețuri de piață competitive, cu respectarea legalității, regularității, economicității eficacității și eficienței în ceea ce privește cheltuielile efectuate (art.14.1(2) din C562/2024).

Vă mulțumim pentru înțelegere.

*tip →
Comunicator
M Bradu
ref.??*



Director
Nicolae TIUCA


Director Tehnic,
Ion BILCĂ

Șef Serviciu Mentenanță,
Alexandru PICĂ



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA
Sediul Social: Strada Oțeni 2-4, București, Sector 3, CP: 030786
Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000; Cod Unic de înregistrare 13328043;
Telefon: +021 303 56 11; Fax: +021 303 56 10;
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei
www.transelectrica.ro





Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist
C.T.S.I. – STT Pitesti

*- Sta. Electrica
- SM
Comanda la STT
pentru rezolvarea neconform*

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA – Sucursala Teritorială de Transport Pitesti
Sediu Social: Municipiul Pitesti, Bd. Frații Gheorghe nr. 25B, Județul Argeș;
Număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J49/01/2033,
Cod Unic de înregistrare 47994160;
Telefon: +4024 660 72 00, Fax: + 4024 660 72 09

Nr. *8120* / *01.09.2025*

APROBAT
DIRECTOR STT PITESTI
Nicolae TIUCĂ

REFERAT,

CATRE CONDUCEREA STT PITESTI,

În urma înregistrării în stația electrică 400/220/110/20 kV Bradu a neconformității nr. 36/2025 – prin care s-a constatat comunicație SCADA întreruptă la PDB 220kV și convertor protocol de comunicație tip D25 în mod offline, CTSI Pitesti a făcut câteva verificări în stația Bradu, la sistemul comandă control în data de 27.08.2025 și a constatat următoarele deficiențe:

- bateriile echipamentului D25 par să fie epuizate;
 - echipamentul D25 și-a pierdut configurația / setările și trebuie rescris;
- Bateriile actuale din echipament sunt de următoarele tipuri:
- Baterie litiu TADIRAN LS14500/SL-760 AA 3,6V LISOC12 AA. =
 - Baterie litiu Panasonic BR-2/3A

Pentru rescrierea echipamentului tip D25 trebuie cerută asistența tehnică la furnizorul de echipament și sistem SCADA – DACOM IMPEX SRL.

Va rog să dispuneți măsurile necesare pentru remedierea acestei neconformități întrucât la acest moment în sistemul SCADA al stației Bradu nu există comunicație cu PDB 220kV.

Cu stima,
sef CTSI
Radu IONECI

[Signature]

*+ înlocuire baterii la PDB-400kV
PDB-110kV și S.F.C.E. + c.a. pt
să am acces tehnic și vor
opori acestor defecte*

[Signature]

AVIZAT
DIRECTOR Tehnic
Ion BILCĂ

[Signature]

